



Městský úřad Rudná

Masarykova 94/53

25219 Rudná

Rudná, 11.01.2024

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje: Lubomír Kocman

00325/24/MUR/SEK/LKo

tel.: 311 652 311, e-mail: starosta@rudnamesto.cz

## **Adresný záměr města Rudná uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál**

Město Rudná, se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná, zveřejňuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

### **adresný záměr města Rudná**

### **uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál.**

Dobrovolný nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál (dále jen „nepeněžitý příplatek“) bude poskytnut obchodní společnosti Technické služby Rudná a.s., IČO: 616 73 056, se sídlem Poštovní 133/4, 252 19 Rudná, jejímž jediným akcionářem je město Rudná.



Předmětem nepeněžitého příplatku bude:

a) **Vodovod „Nekázanka“**, délka 191,5 m, potrubí IPE, 110 mm se dvěma podzemními hydranty a jedním nadzemním hydrantem H80 (dále jen „Vodovod Nekázanka“);

**Tlaková kanalizace „Nekázanka“**, délka 181,0 m, potrubí HDPE 100, D 50 mm (PN 10) s veřejnými přípojkami v délce 10 m (dále jen „Kanalizace Nekázanka“).

Vodovod Nekázanka a Kanalizace Nekázanka jsou podrobněji specifikovány v kolaudačním souhlasu Městského Úřadu Černošice, Odbor životního prostředí č.j. ŽP/MEUC-045494/2008/V/Svo-KS, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru.

b) **Tlaková a gravitační kanalizace Tylova, Šamonilova, Rybničná, Zemědělská** včetně čerpací stanice a akumulačního havarijního prostoru: výtlač DV-PE D90 v délce 187,9 m, stoka A DN 300 v délce 213,84 m, stoka A1 DN 300 v délce 84,2 m, stoka A2 DN 300 v délce 81,5 m, stoka B DN 300 v délce 81,54 m. 16 šachet, 1 šachta s přečerpávací stanicí (dále jen „Kanalizace Tylova, Šamonilova, Rybničná, Zemědělská“),

Kanalizace Tylova, Šamonilova, Rybničná, Zemědělská je podrobněji specifikována v kolaudačním souhlasu Městského úřadu Černošice, Odbor životního prostředí, č.j. ŽP/MEUC-020378/2011/V/Krs-KS, který tvoří přílohu č. 2 tohoto záměru.

c) **Část elektro-přípojky NN k čerpací stanici v ulici Rybničná v délce 20,73 m**, v úseku od elektroměrového rozvaděče RE nacházejícího se v pilíři oplocení RD, po rozvaděč čerpací stanice RM. Přípojka se nachází na pozemcích parc. č. 371/31, 375/13, 371/24, 375/1, k. ú. Dušníky u Rudné (dále jen „Přípojka NN“).

Přípojka NN je podrobně specifikována ve výkresu dokumentace skutečného provedení, která tvoří přílohu č. 3 tohoto záměru.

Další informace poskytne Eva Cíglerová, tajemnice Městského úřadu Rudná, tel. 311 652 311.

Lubomír Kocman, v. r.

starosta

474/8 Půdníky

**Městský úřad Černošice**

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo	19.9.2008 17:21
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel	09089

vyřizuje: Ing. Veronika Svobodová  
 telefon: 221 982 469, fax: 221 982 299  
 email: [podatelna@mestocernosice.cz](mailto:podatelna@mestocernosice.cz)  
 počet stran: 2

Adresát dle rozdělovníku

Spis.zn.: ŽP/S/MEUC-045494/2008/V/Svo

Č. j.: ŽP/MEUC-045494/2008/V/Svo-KS

Praha dne: 10.9.2008

Věc: Vodovod a splašková tlaková kanalizace v ulici Nekázanka ve městě Rudná

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v y d á v á na základě žádosti investora, tj. ANICAL PRAHA s.r.o, Heleny Malířové 7/400, 169 00 Praha 6, IČ:27097609, OKEČ: 452000, ze dne 11.8.2008

**k o l a u d a č n í   s o u h l a s**

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k trvalému užívání vodních děl:

**1) Vodovod – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu**

Řad	Materiál	Profil	Délka
Vodovodní řad	IPE	110 mm	191,5 m

Včetně 2 ks podzemních hydrantů a 1 ks nadzemního hydrantu.

Velikost zásobovaného spotřebiště: 290 obyvatel

Původ vody: směs povrchové a podzemní vody

Přímé určení polohy stavby	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Vodovodní řad	757171.359	1046979.315	757171.607	1046791.200

Účel: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou, požární funkce.

**2) Splašková kanalizace – tlaková, pro veřejnou potřebu**

Stoka	Materiál	Profil	Délka
Stoka spl. kanalizace	HDPE 100	D 50 mm (PN 10)	181,0 m

Přímé určení polohy stavby	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Stoka spl. kanalizace	757172.560	1046977.966	757172.838	1046788.439

Účel: Odvádění splaškových odpadních vod do stávající kanalizace a na ČOV Rudná.

Stavba vodních děl byla povolena rozhodnutím č.j. ŽP/MEUC-013926/2007/V/Chr-SP dne 18.5.2007. Stavba se nachází na pozemcích č. parc. 19/3 a 474/8 v k.ú. Dušníky u Rudné

Závěrečná prohlídka stavby proběhla dne 4.9.2008 a k žádosti o kolaudační souhlas byly doloženy následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklad o likvidaci odpadů
- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě
- protokol o tlakové zkoušce splaškové kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu
- revizní zpráva požárního vodovodu
- protokol o funkci signalizačního vodiče k vodovodu
- protokol o funkci signalizačního vodiče ke kanalizaci
- doklad o proplachu a desinfekci vodovodu, rozbor vzorku vody
- doklad o provedení archeologického průzkumu
- souhlas provozovatele stávající splaškové kanalizace s užíváním stavby
- souhlas provozovatele stávajícího vodovodu s užíváním stavby
- souhlas Hasičského záchranného sboru s kolaudací stavby
- souhlas Krajské hygienické stanice s kolaudací stavby
- smlouva o převodu práv a povinností

Protože nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby, je možno vodní dílo užívat k povolenému účelu.



Ing. Veronika Svobodová  
referentka



#### Rozdělovník:

*Doporučeně s dodejkou:*

- 1) ANICAL PRAHA s.r.o, Heleny Malířové 7/400, 169 00 Praha 6
- 2) Město Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná

*Na vědomí:*

- 3) Technické služby Rudná, a.s., Masarykova 105, 252 19 Rudná
- 4) SÚ Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná
- 5) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Biskupská 7, 110 06 Praha 1, P.O.BOX 5
- 6) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
- 7) ÚAPPSC, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
- 8) OŽP – spisy/Svo



## Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 31.5.2011	03486
Přílohy	Doručeno datovou schránkou
Zpracovatel HOK	

oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Krásová  
telefon: 221 982 469, fax: 221 982 299  
e-mail: [podatelna@mestocernosice.cz](mailto:podatelna@mestocernosice.cz)  
počet stran: 2

Adresát dle rozdělovníku

Spis.zn.: ŽP/S/MEUC-020378/2011/V/Kri  
Č.j.: ŽP/MEUC-020378/2011/V/Krs-KS

Praha dne: 30.05.2011

Věc: Splašková kanalizace v ulicích Rybníčná, Zemědělská, Tylova a Šamonilova ve městě Rudná, kat. ú. Dušníky u Rudné

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává kolaudační souhlas

podle § 122 stavebního zákona k trvalému užívání vodních děl:

Splašková kanalizace - tlaková, pro veřejnou potřebu

Stoka	Materiál	Profil	Délka
A	PP	DN 300	213,84 m
A1	PP	DN 300	84,2 m
A2	PP	DN 300	81,5 m
B	PP	DN 300	81,54 m
výtlač z čerpací stanice	PE	DN 90	187,9 m

Včetně: 16 ks kontrolních šachet, čerpací stanice o rozměrech  $\varnothing 2 \times 3,16$  m, 2 ks čerpadel (čerpané množství  $Q = 2,7$  l/s, výška  $H = 4,6$  m) a akumulacího havarijního prostoru (objem  $6,91$  m<sup>3</sup> na 11,5 hod).

Účel: Odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Rudná

Přímé určení polohy stavby:

Stoka	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
A	757457.16	1046865.73	757663.34	1046868.84
A1	757668.83	1046952.90	757663.34	1046868.84
A2	757550.41	1046960.08	757556.70	1046878.85
B	757444.98	1046903.83	757419.44	1046982.48
výtlač z čerpací stanice	757670.24	1046865.01	757707.77	1047020.38

Stavba vodních děl byla povolena investorovi městu Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná, IČ: 00233773, rozhodnutím č.j.: ŽP/MEUC-058170/2007/V/Svo-R ze dne 05.02.2008 s nabytím právní moci dne 11.03.2008

s prodloužením platnosti pod č.j.: ŽP/MEUC-047238-II/2009/V/Audi-R ze dne 11.11.2009 s nabytím právní moci dne 12.12.2009 a rozhodnutím č.j.: ŽP/MEUC-062616/2010/V/Kri-R ze dne 24.03.2011 s nabytím právní moci dne 26.04.2011. Stavba byla povolena na pozemcích č. parc. 375/1, 375/2, 375/8, 375/10, 375/11, 384/1 a 504/1 v kat. ú. Dušníky u Rudné.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhla dne 28.04.2011 a dne 24.05.2011. Žadatel ke kolaudaci předložil následující doklady:

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí a šachet splaškové kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce tlakové kanalizace
- zápis o předání a převzetí stavby
- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě
- doklad o likvidaci odpadů
- doklad o provedení archeologického průzkumu
- protokol o funkci signalizačního vodiče
- projektovou dokumentaci schválenou ve vodoprávním řízení – k nahlédnutí
- stavební deník - k nahlédnutí
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- vytyčovací protokol
- vyjádření provozovatele stávající splaškové kanalizace a ČOV ke kolaudaci
- kolaudační rozhodnutí pro elektropřípojku NN pro čerpací stanici
- souhlas KSÚS Stř. kraje s provedenou úpravou tělesa silnice II/00518

Po přezkoumání žádosti, na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby a předložených dokladů se konstatuje, že výše uvedená stavba či její užívání nebude ohrožovat život, veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost či životní prostředí. Nebyly shledány důvody bránící bezpečnému užívání stavby, proto vodoprávní úřad vydává kolaudační souhlas k užívání tohoto vodního díla.

otisk úředního razítka

Ing. Lenka Krásová  
oprávněná úřední osoba


Rozdělovník:

*Doporučeně na dodejku:*


1. město Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná, zastoupené: REALSTAV MB, spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav (datovou schránkou)

*Na vědomí:*

2. město Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná (datovou schránkou)
3. SÚ Rudná (datovou schránkou)
4. Technické služby Rudná a.s., Masarykova 105, 252 19 Rudná (datovou schránkou)
5. OŽP – spisy/Kri

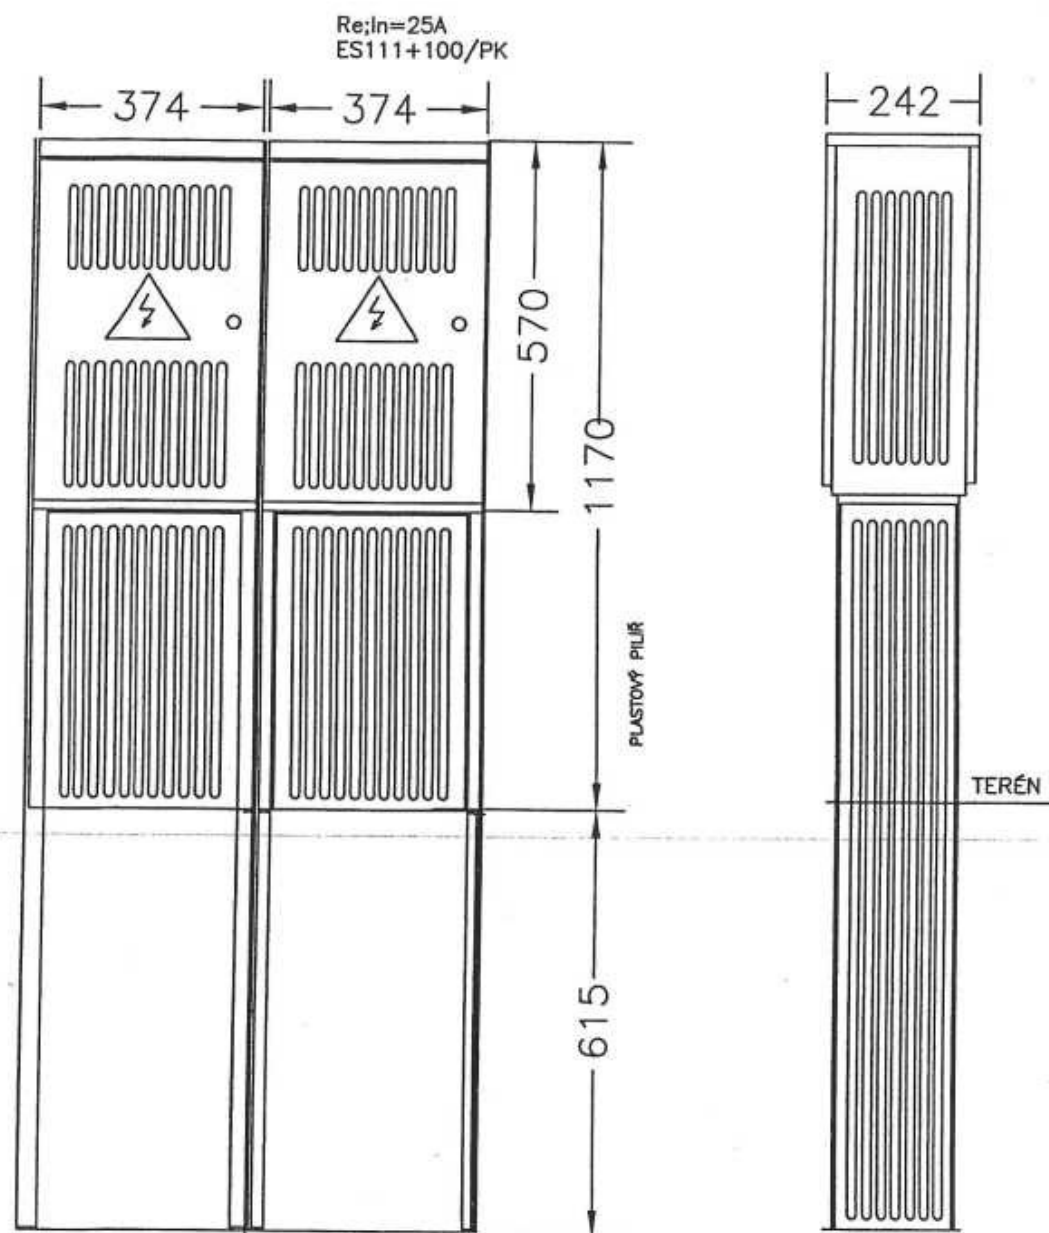

# SCHEMA PŘÍPOJKY NN

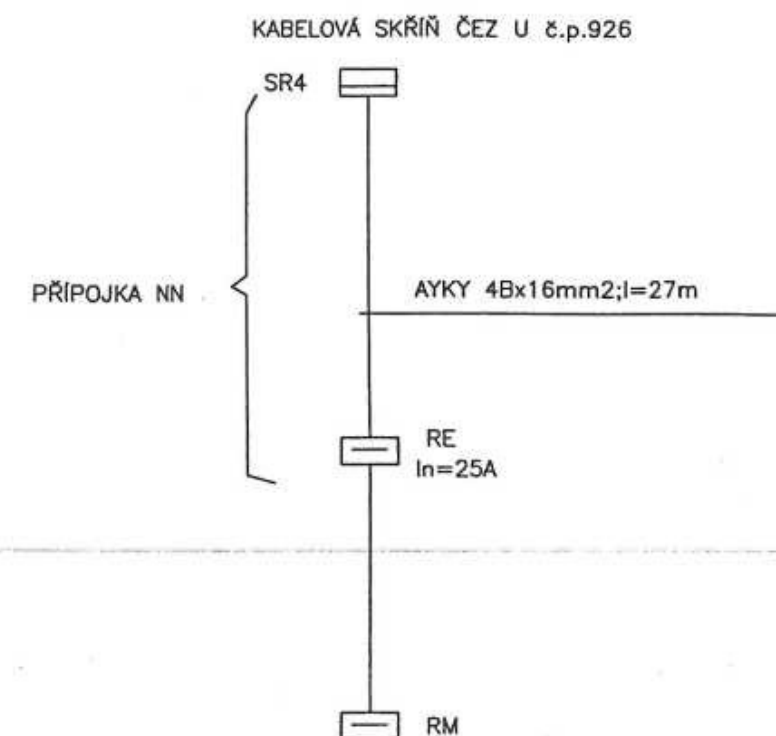


DOXUMENTACE SKUTEČNÉHO  
PROVEDENÍ STAVBY

4

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	<b>RECPROJEKT</b> <b>S.r.o.</b> B. Němcové 2625, Pardubice IČ 260 14 327, tel, fax: 466 736 223 <a href="http://www.recprojekt.cz">www.recprojekt.cz</a>	
Jaromír Ondráček	Jaromír Ondráček			
Kraj: Středočeský	Obec: Rudná			
Investor: Město Rudná				
<b>RUDNÁ</b> <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b> v ulicích Rybničná, Zemědělská, Tylova a Šamonilova <b>ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI</b>			Stupeň	DVZ
			Datum	04/2008
			Formát	2A4
			Zakázk. číslo	459/2008
POHLED NA ROZVADĚČ Re A SCHÉMA PŘÍPOJKY NN			Měřítko:	Č.přílohy: C.4



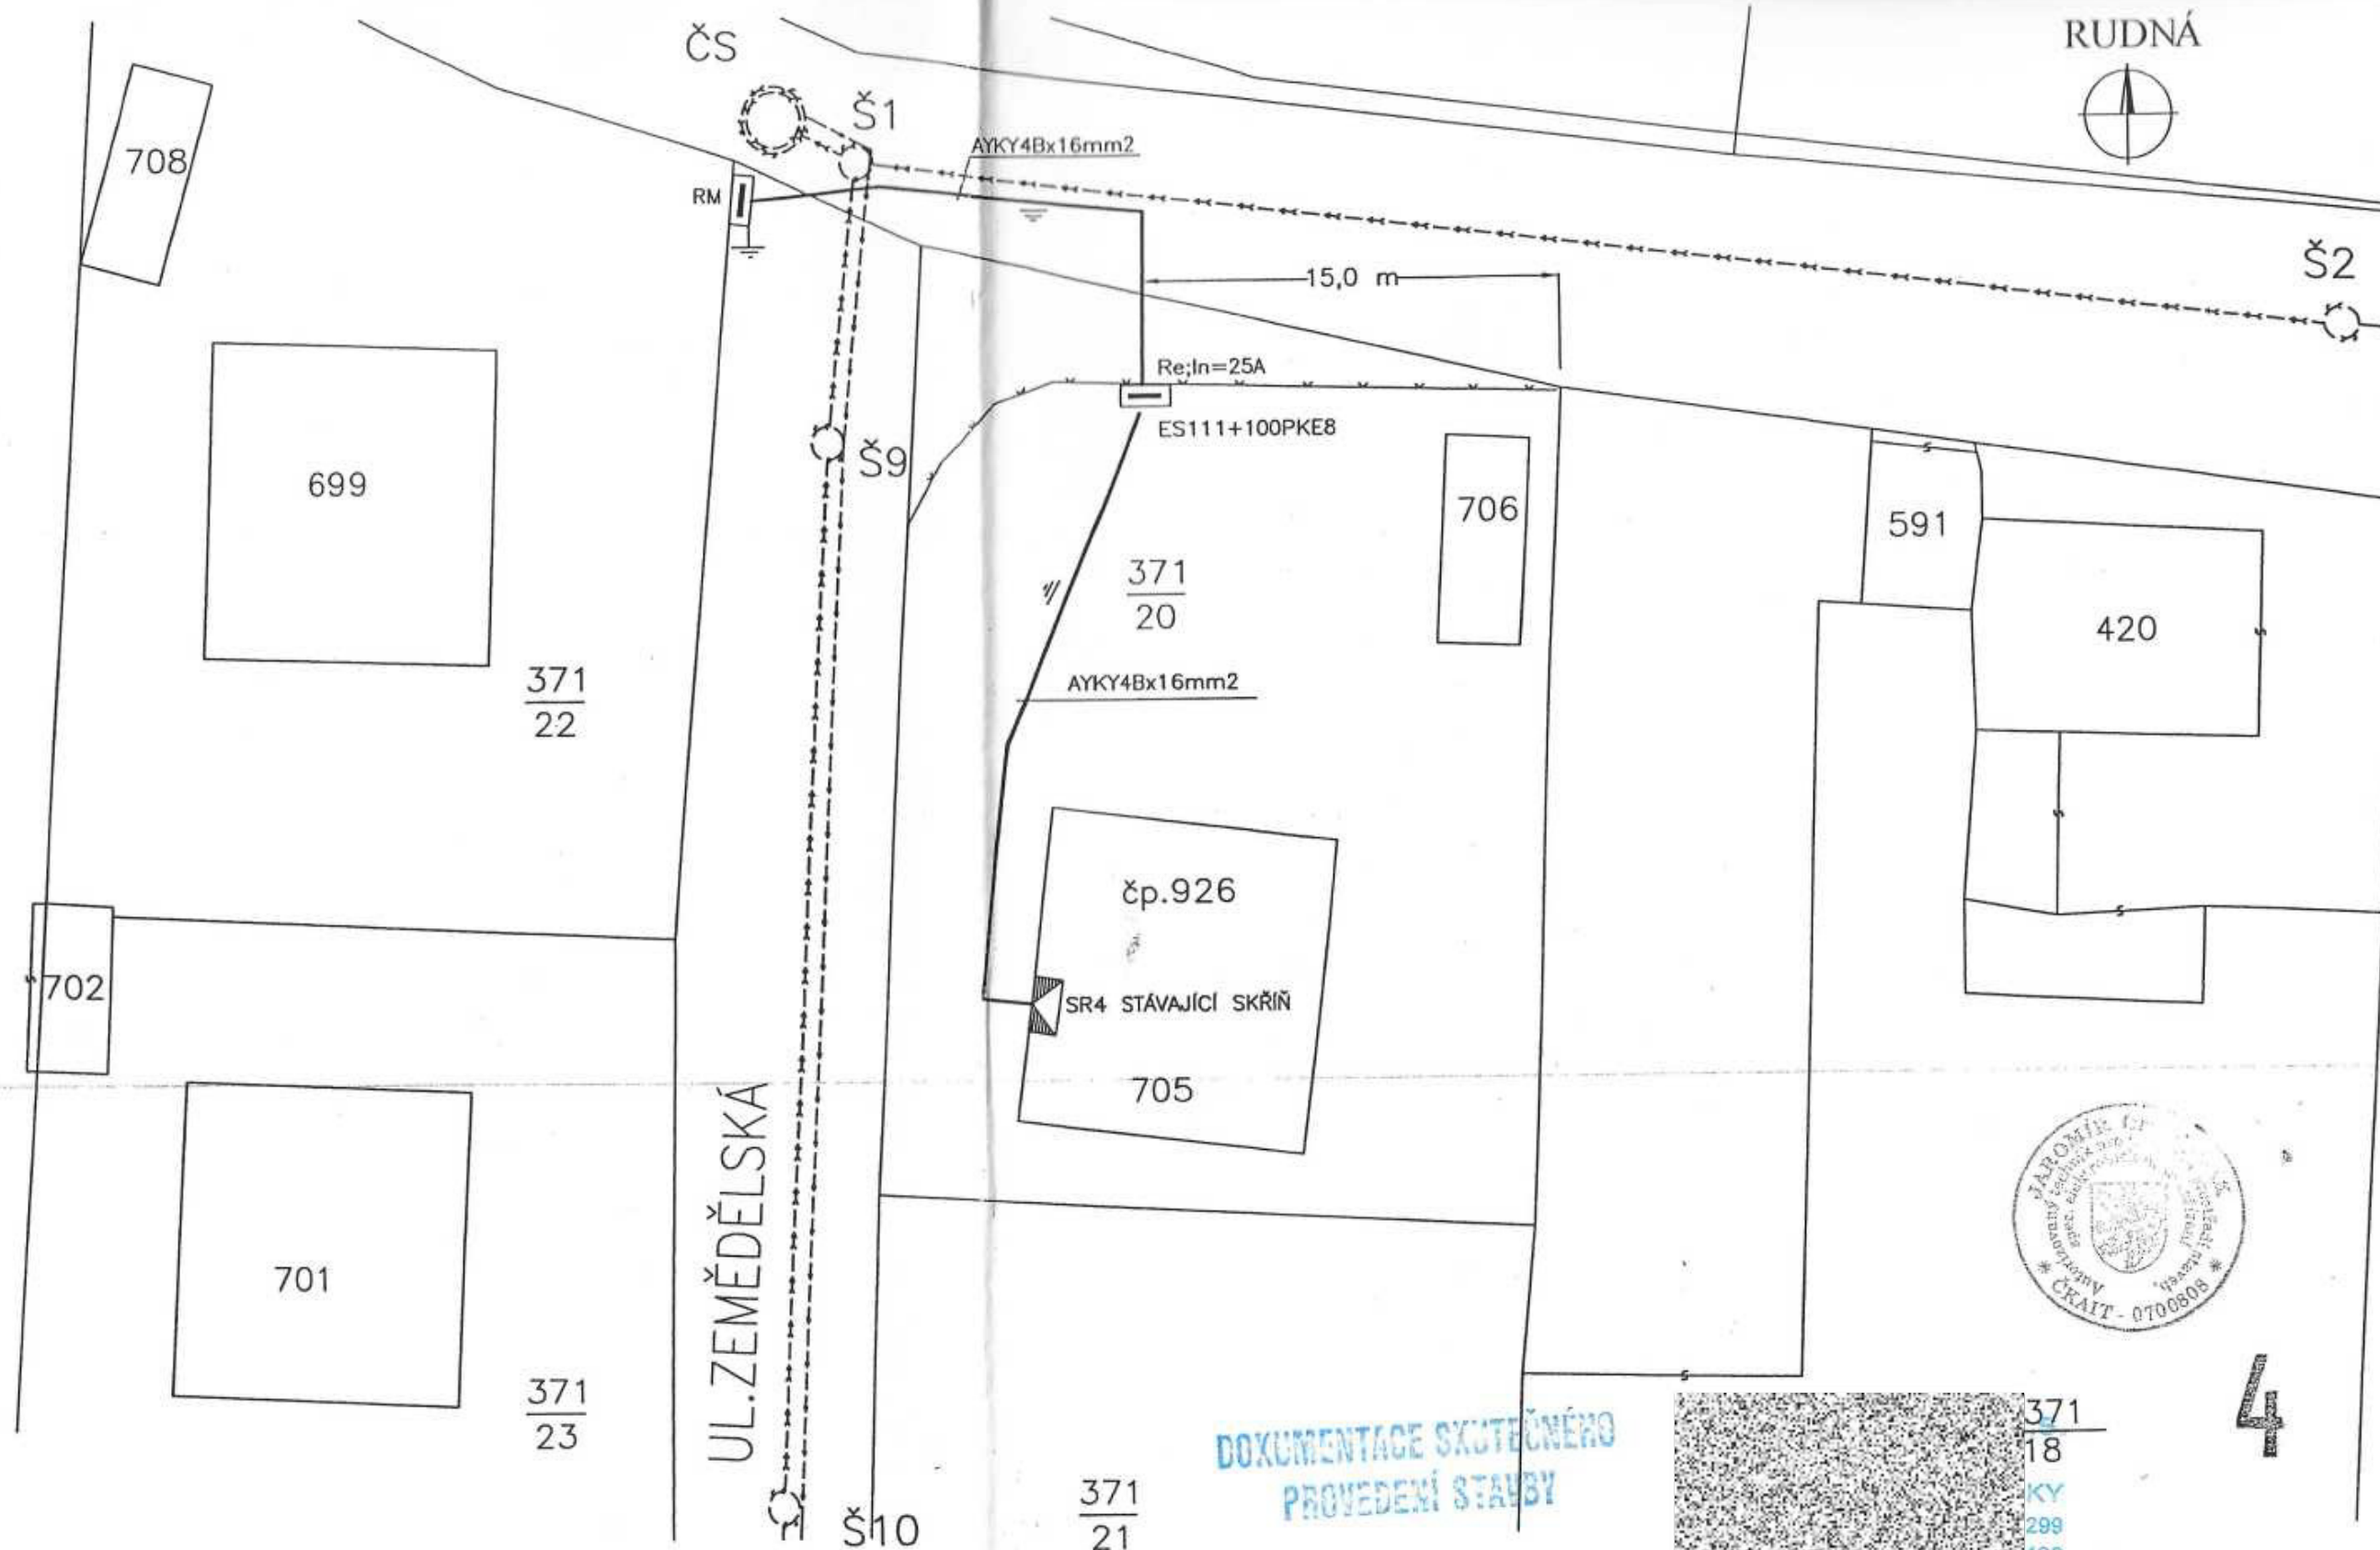

LEGENDA:

- - - - - NAVRŽENÁ TLAKOVÁ KANALIZACE  
 ——— NAVRŽENÁ KABELOVÁ TRASA PŘIPOJKY NN K ČS  
 SR4 STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ SKŘIŇ  
 RE ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ ES111+100PKE8 ( PÍLIŘ V OPLOCENÍ RD)  
 RM ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE V PÍLIŘI  
 VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ  
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: DLE ČSN 33 2000-4-41 čl. 412, 413  
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + PEN/3 + N+PE 3x400/230V 50Hz AC TN-C /TN-S  
 UZEMNĚNÍ (PÁSEK FeZn30x4, max. 20m)

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO  
 PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	<b>RECPROJEKT</b> S.R.O. B. Němcové 2625, Pardubice IČ 260 14 327, tel, fax: 466 736 223 www.recprojekt.cz	
Jaromír Ondráček	Jaromír Ondráček			
Kraj: Středočeský	Obec: Rudná			
Investor: Město Rudná			Stupeň	RD
<b>RUDNÁ</b> <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b> v ulicích Rybníčná, Zemědělská, Tylova a Šamonilova C-ELEKTROPŘIPOJKA NN K ČERPACÍ STANICI			Datum	04/2008
			Formát	2A4
			Zakázk.číslo	
SITUACE PŘIPOJKY NN 1:250			Měřítko: 1:250	Č.přílohy: C.3



Diagram showing a circular plot with numbered points (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) and a rectangular area labeled "elektro přípojka - DL 1,76m". The diagram also shows a line with a cross-section and a small rectangular area labeled "67 68".

VÝTLAK DV - PE D90 - 187,9m

STOKA A1 - DN 300 - DL. 84,2m

STOKA A - DN 300 - D



# Adresný záměr města Rudná uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál

Město Rudná, se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná, zveřejňuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů adresný záměr města Rudná uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál.

Zodpovídá: <b>Lubomír Kocman</b>	
Datum vyvěšení na elektronickou úřední desku:	<b>11.1.2024</b>
Datum svěšení z elektronické úřední desky:	<b>11.2.2024</b>
Datum vyvěšení na fyzickou úřední desku:	<b>11.1.2024</b>
Datum svěšení z fyzické úřední desky:	<b>11.2.2024</b>
Číslo jednací:	<b>00325/24/MUR/SEK/LKo</b>
Spisová značka:	
Revize:	

## Kontakt

**Městský úřad Rudná**  
Masarykova 94/53  
252 19 Rudná  
**Tel.: 311 652 311**  
**E-mail: e-podatelna@mestorudna.cz**  
Podrobný kontakt